


Rozdzielnica 230/400V - istniejąca

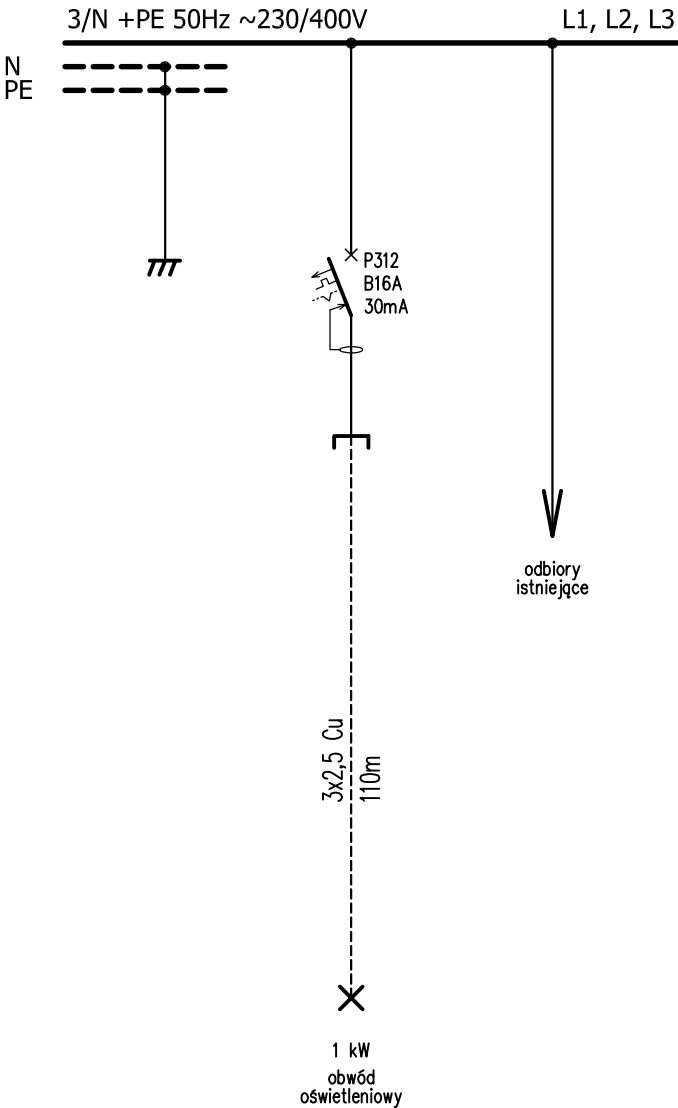

|                    |  |                       |         |                  |                     |
|--------------------|--|-----------------------|---------|------------------|---------------------|
| Inwestor:          | Muzeum Śląskie<br>ul. Korfantego 3<br>40-005 Katowice  |                       |         |                  |                     |
| Tytuł opracowania: | Projekt budowlany remontu wieży wyciągowej szybu<br>"Bartosz" na terenie Nowego Muzeum Śląskiego w<br>Katowicach, przy ul. Kopalnianej 6 |                       |         |                  |                     |
| Nazwa rysunku:     | Schemat strukturalny zasilania<br>obwodu oświetleniowego   |                       |         | Podziałka<br>1:5 |                     |
| Branża             |  | Imię i nazwisko       | Nr upr. | Podpis           | Nr rys:<br><b>3</b> |
| elektryczna        | Opracował:   | inż. J. Zbierzchowski | 191/79  |                  |                     |
|                    | Sprawdził:   | mgr inż. T. Sowiński  | 1747/63 |                  |                     |