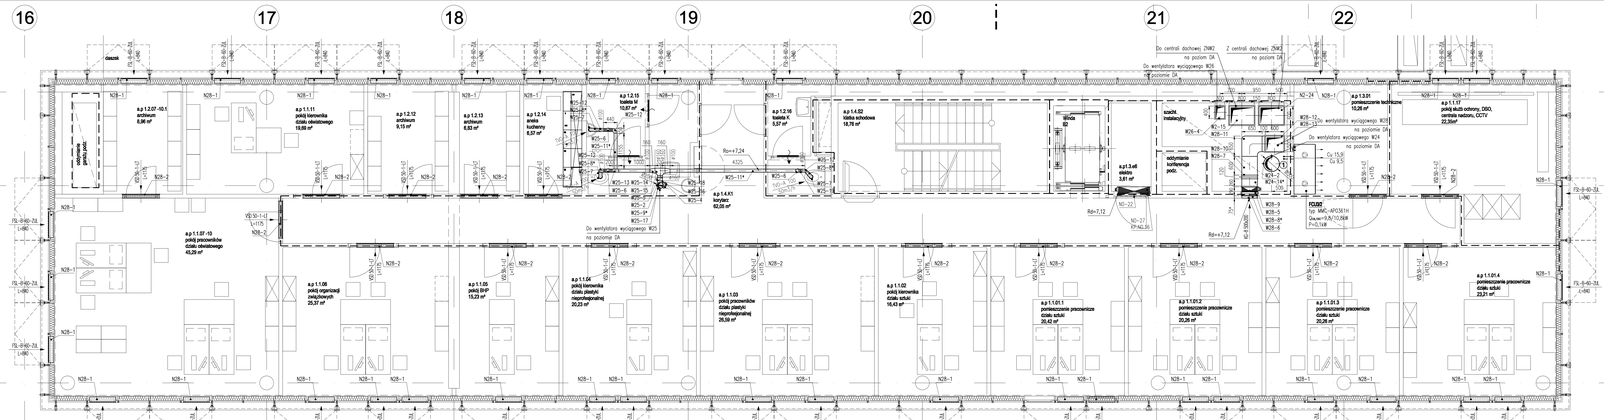
16
17
18
19
20
21
22
23
I
H
G
a.p.1.2.07 -10.1 archiwum 8,96 m²
a.p.1.1.11 pokój kierownika działu obsługowego 15,05 m²
a.p.1.2.12 archiwum 9,15 m²
a.p.1.2.13 archiwum 8,82 m²
a.p.1.2.14 aneks kuchenny 6,57 m²
a.p.1.2.15 toaleta M 10,67 m²
a.p.1.2.16 toaleta K 5,07 m²
a.p.1.4.02 toaleta szkolnowe 18,76 m²
a.p.1.3.01 pomieszczenie techniczne 10,26 m²
a.p.1.1.07 pokój służb ochrony, DSO, centrala nadzoru, CCTV 22,56m²
a.p.1.3.eE elektro 3,81 m²
a.p.1.4.K1 korytarz 62,05 m²
a.p.1.1.07 -10 pokój pracowników działu obsługowego 42,29 m²
a.p.1.1.06 pokój organizacji zwiedzających 25,37 m²
a.p.1.1.05 pokój BHP 15,23 m²
a.p.1.1.04 pokój kierownika działu plastyki niepełnosprawnej 20,23 m²
a.p.1.1.03 pokój pracowników działu plastyki niepełnosprawnej 26,59 m²
a.p.1.1.02 pokój kierownika działu sztuki 16,43 m²
a.p.1.1.01.1 pomieszczenie pracowników działu sztuki 20,42 m²
a.p.1.1.01.2 pomieszczenie pracowników działu sztuki 20,26 m²
a.p.1.1.01.3 pomieszczenie pracowników działu sztuki 20,26 m²
a.p.1.1.01.4 pomieszczenie pracowników działu sztuki 23,21 m²
FC200 typ: MAC-4/FC361H Qkond=9,5/13,0kW Dn=3,0kg
Do centrali dachowej ZWK2 na poziom DA
Z centrali dachowej ZWK2 na poziom DA
Do wentylatora wyciągowego W25 na poziomie DA
Z wentylatora wyciągowego W25 na poziomie DA
Do wentylatora wyciągowego W24 na poziomie DA
Z wentylatora wyciągowego W24 na poziomie DA
Do wentylatora wyciągowego W25 na poziomie DA
Z wentylatora wyciągowego W25 na poziomie DA
Rp=17,24
Rd=7,12
Rd=7,12
Rp=7,12
4325
4325
4325