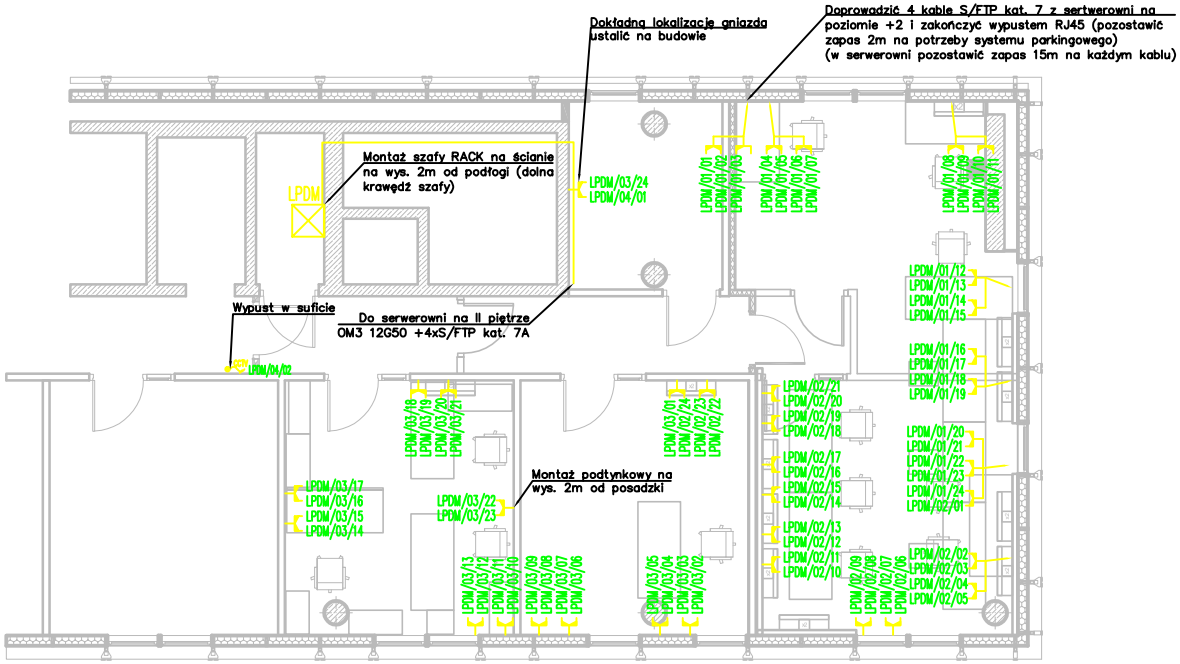

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTORALNEGO

- GNIAZDO PODWÓJNE EKRANOWANE 2XRJ45 (montaż gniazd w kanale kablowym PCV)
- GNIAZDO POJEDYNCZE EKRANOWANE RJ45 (montaż gniazd w kanale kablowym PCV)
- SZAFA RACK 19"
- WYPUST KABLA SIECIOWEGO ZAKOŃCZONY ZŁĄCZEM RJ45 (pozostawić 1m zapasu)

NR REWIZJI:	DATA:	AUTOR ZMIAN:	OPIS ZMIAN:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KOS-EL INSTALACJE ELEKTRYCZNE Mariusz Kosiorz ul. Badestinusa 72, 41-814 Zabrze	PROJEKTOWAŁ: inż. Mariusz Kosiorz nr upr. 585/01	PODPIS:
	OPRACOWAŁ:	PODPIS:
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Działu Monitoringu i Bezpieczeństwa w budynku Muzeum Śląskiego	SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
ADRES INWESTYCJI: Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice	NR RYSUNKU: EN-01	REWIZJA: 00
INWESTOR: Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice	NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji okablowania strukturalnego	
	DATA: 09.2018 / SKALA: 1:100 / FORMAT: A4	BRANŻA: IE
Prawa autorskie do rysunku posiada KOS-EL. Nie jest możliwe kopiowane lub wykorzystywanie rysunku bez zgody autora.	NR ARKUSZA: 1 / LICZBA ARKUSZY: 1/1	FAZA: PW